


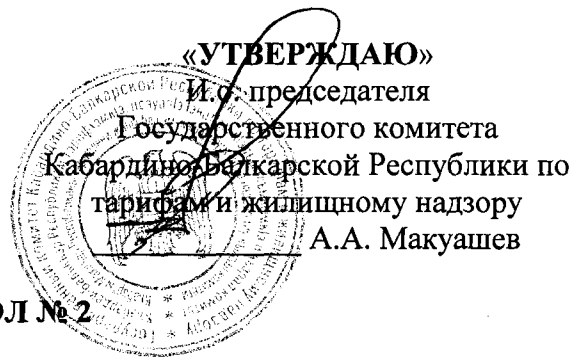

ПРОТОКОЛ № 2

заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)

«3» февраля 2026 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

и.о. председателя Комитета

Заместитель председателя правления:

Гукешев А.С.

заместитель председателя Комитета

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
услугами Комитета

Члены правления:

Гузоев А.А.

начальник отдела ценообразования в
электроэнергетике Комитета

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н.

начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе Комитета

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета

Приглашенные:

Ногеров Р.С.

главный специалист отдела анализа и
контроля Департамента тарифообразования
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Вопрос № 1. О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 26 ноября 2025 года № 187.

Докладчик: Шуков А.О. – заместитель начальника отдела ценообразования в электроэнергетике Комитета.

Письмом от 29.12.2025 № 26026/25-и-ЖДЭ ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице филиала «Желдорэнерго» (далее – Желдорэнерго) обратился в Комитет с заявлением об установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на строительство линии электропередачи напряжением 27,5 кВ, прокладку кабельной линии в траншеях и методом горизонтального наклонного бурения 27,5 кВ, установку реклоузера 250 А и линейных разъединителей 250 А.

В соответствии с абзацем 13 пункта 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Учитывая, что приказом Комитета от 26.11.2025 № 187 «Об утверждении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2026 год и признании утратившим силу приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 ноября 2024 года № 184» не установлены стандартизированные тарифные ставки, указанные в заявлении организации, экспертами Комитета рассчитаны соответствующие стандартизированные тарифные ставки.

Для технологического присоединения устройств Заявителя согласно техническим условиям № 82379-12-25/С-КАВ необходимо выполнить:

- строительство линии электропередачи напряжением 27,5 кВ от ВЛ-ДПР-27,5 кВ перегона Прохладная – Черноярская фидера № 2 РУ-27,5 кВ ПС 110 кВ Прохладная тяговая до границы участка Заявителя, с установкой линейных разъединителей и реклоузера.

Объем присоединяемой мощности составляет 4000 кВт.

В ходе проведенного анализа представленных материалов экспертами Комитета произведена корректировка стоимости строительства.

1. Откорректированы расходы на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км в связи с:

- определением на основании объемов (количеств) работ и материалов, указанных в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ:

объема (количества) работ по:

ГЭСН 33-04-007-06 «Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,65 м³», ГЭСН 33-04-007-10 «Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м³ при двух ригелях на стойку», ГЭСН 33-04-003-04 «Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой», ГЭСН 08-01-003-07 «Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону», ГЭСН 33-04-030-01 «Установка разрядников: с помощью механизмов», ГЭСН 33-03-005-02 «Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры», ГЭСН 33-04-016-05 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор», ГЭСН 33-03-003-01 «Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м», ГЭСН 33-03-004-02 «Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м»,

ГЭСНп 01-11-013-01 «Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», ГЭСНп 01-11-010-01 «Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя», ГЭСНп 01-11-028-01 «Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям», ГЭСНп 01-12-024-02 «Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного» и ГЭСНп 01-11-011-01 «Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами»;

и объема (количества) материалов по:

ФСБЦ 05.1.01.13-0011 «Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ», ФСБЦ 05.1.03.13-0039 «Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3», ФСБЦ 21.2.01.02-0084 «Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2», ФСБЦ 07.2.02.05-0021 «Траверсы металлические высоковольтные», ФСБЦ 07.2.07.13-0221 «Хомуты стальные», ФСБЦ 08.3.04.02-0063 «Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм», ФСБЦ 01.2.01.02-0011 «Битум», ФСБЦ 01.2.03.03-0065 «Мастика», ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные», ФСБЦ 20.1.02.19-1008 «Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 60 кН, диаметр 9,1 мм», ФСБЦ 20.1.02.20-0001 «Анкеры тросовые», ФСБЦ 20.5.04.05-0001 «Зажимы ответвительные ОА-400-1», ФСБЦ 20.2.02.04-0005 «Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 60-65 мм», ФСБЦ 25.2.02.09-0011 «Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм» и ФСБЦ 20.1.02.15-0012 «Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2».

– заменой материала ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Стойки для опор контактной сети железобетонные, СС, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 (опоры железобетонные)» на предусмотренный ГЭСН 33-04-003-04 «Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой» материал с шифром 05.1.02.07 «Стойка железобетонная вибрированная для опор» (ФСБЦ 05.1.02.07-0026 «Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог»);

– определением объема на одну стойку железобетонную коническую для опор контактной сети железных дорог на основании объемов, указанных в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго от 07.07.2025 № 9717/25-и-ЖДЭ;

– включением работы ГЭСН 33-04-010-04 «При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-010-01», предусмотренной в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– исключением работы ГЭСНм 08-02-177-01 «Указатель местоположения трассы кабелей, проложенных в земле» и материала ФСБЦ 22.2.02.23-0303 «Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм» в связи с отсутствием обоснования в необходимости осуществления данной работы и монтажа данного материала при строительстве воздушной линии;

– исключением работы ГЭСН 33-03-010-01 «Установка птицевозащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ» и материала ФСБЦ 22.2.02.24-0014 «Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного конусообразного овального типа, длина 630 мм, ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота устройства 545 мм», непредусмотренных в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– заменой материала ФСБЦ 22.2.01.08-0001 «Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП» на материал ФСБЦ 22.2.01.03-1026 «Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР», предусмотренного в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго от 07.07.2025 № 9717/25-и-ЖДЭ, в связи с уровнем напряжения линии электропередач, планируемой к строительству согласно техническим условиям;

– включением работы ГЭСН 33-01-026-01 «Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км», предусмотренной в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– заменой работы ГЭСНм 08-01-015-01 «Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ» на работу ГЭСН 33-04-018-01 «Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника», предусмотренной в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– заменой материала «Ограничитель перенапряжений 27,5 кВ» на материал ФСБЦ 62.1.05.02-1142 «Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2», предусмотренного в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– исключение работы ГЭСНп 01-12-021-04 «Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ», непредусмотренной в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 4 477 443,95 рубля.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км составила 8 982 470,06 рублей (без НДС).

2. Откорректированы расходы на строительство кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 1 км в связи с:

– заменой работы ГЭСНм 08-02-175-02 «Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: соединительная и стопорная» на работу ГЭСНм 08-02-169-01 «Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-5-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 95 мм²» в связи с тем, что локально-сметным расчетом не предусмотрен монтаж стопорных муфт;

– исключением расходов по благоустройству, а именно:
работ по:

ГЭСН 27-03-008-04 «Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных», ГЭСН 27-04-001-04 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня», ГЭСН 27-06-024-06 «Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см», ГЭСН 27-06-029-01 «Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см»

и материалов по:

ФСБЦ 02.2.05.04-2006 «Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм», ФСБЦ 02.2.05.04-2102 «Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм», ФСБЦ 01.2.01.01-0001 «Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200», ФСБЦ 04.2.01.01-0049 «Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II»

в связи с отсутствием обоснования в необходимости восстановления асфальтобетонных покрытий и оснований, принимая также во внимание, что для технологического присоединения устройств Заявителя схемой приема-выдачи мощности в местах перехода препятствий в виде железной дороги, лесополосы и автомобильной дороги предусмотрено строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 3 646 404,21 рубля.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 1 км составила 3 363 286,84 рублей (без НДС).

3. Откорректированы расходы на строительство кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, протяженностью 1 км в связи с:

– заменой материала ФСБЦ 24.3.03.14-0200 «Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм» на предусмотренный ГЭСН 22-05-005-01 «Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм» материал с шифром 24.3.03.13 – ФСБЦ 24.3.03.13-0007 «Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм»;

– заменой работы ГЭСН 24-02-001-11 «Сварка полиэтиленовых труб «встык» нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм» на работу ГЭСН 24-02-001-10 «Сварка полиэтиленовых труб «встык» нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм» на основании пункта 1.24.2 ГЭСН 81-02-24-2022 «Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети», согласно которому указанный в ГЭСН размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» - исключает;

– исключением работы ГЭСН 28-03-029-04 «Установка защитных труб хризотилцементных диаметром 100 мм для кабеля» и материала ФСБЦ 24.2.05.01-0001 «Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм» в связи с отсутствием обоснования в необходимости использования хризотилцементных труб при одновременной прокладке кабельной линии в трубах полиэтиленовых, а также то, что стандартизированной тарифной ставкой предусмотрена прокладка кабельной линии с одной трубой в скважине;

– заменой работы ГЭСНм 08-02-175-02 «Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: соединительная и стопорная» на работу ГЭСНм 08-02-169-01 «Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-5-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 95 мм²» в связи с тем, что локально-сметным расчетом не предусмотрен монтаж стопорных муфт;

– заменой работы ГЭСНм 08-02-148-03 «Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг» на работу ГЭСНм 08-02-148-04 «Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг» в связи с массой кабеля, планируемого к прокладке в соответствии с схемой приема-выдачи мощности и локально-сметным расчетом;

– исключением расходов по благоустройству, а именно:
работ по:

ГЭСН 27-03-008-04 «Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных», ГЭСН 27-04-001-04 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня», ГЭСН 27-06-024-06 «Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см», ГЭСН 27-06-029-01 «Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см»

и материалов по:

ФСБЦ 02.2.05.04-2006 «Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм», ФСБЦ 02.2.05.04-2102 «Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм», ФСБЦ 01.2.01.01-0001 «Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200», ФСБЦ 04.2.01.01-0049 «Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка П»

В связи с отсутствием обоснования в необходимости восстановления асфальтобетонных покрытий и оснований, принимая во внимание что для технологического присоединения устройств Заявителя схемой приема-выдачи мощности предусмотрено строительство кабельной линии, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, который выбран для прокладки кабельной линии в местах перехода препятствий в виде железной дороги, лесополосы, автомобильной дороги и позволяющий исключить работы по разборке и дальнейшему устройству наземной инфраструктуры и ландшафта;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 3 802 510,13 рубля.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, протяженностью 1 км составила 13 890 577,28 рублей (без НДС).

4. Откорректированы расходы на установку реклоузера номинальным током от 100 до 250 А включительно, 1 шт. (27,5 кВ) в связи с:

– применением сметных цен на строительные ресурсы, индексов к группам однородных строительных ресурсов и сметных цен на затраты труда работников в строительстве в соответствии с информацией, размещенной в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по состоянию на 4 квартал 2025 года для Кабардино-Балкарской Республики;

– исключением работ ГЭСН 33-04-016-02 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор», ГЭСН 33-04-016-05 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор» и ГЭСН 33-04-003-01 «Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных» и материалов к этой работе ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные», ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Опоры железобетонные, объем до 1м³, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м³», ФСБЦ 07.2.02.05-0021 «Траверсы металлические высоковольтные», ФСБЦ 07.2.07.13-0221 «Хомуты стальные» и ФСБЦ 08.3.04.02-0063 «Прокат стальной горячекатаный круглы, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм» в связи учетом данных работ и материалов при определении расходов на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км;

– исключением работы ГЭСНм 08-02-177-01 «Указатель местоположения трассы кабелей, проложенных в земле» и материала ФСБЦ 22.2.02.23-0303 «Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм» в связи с отсутствием обоснования в необходимости осуществления данной работы и монтажа данного материала при установке реклоузера;

– определением стоимости реклоузера с учетом анализа цен на материалы и оборудование в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 5 856 500,81 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий на установку реклоузера номинальным током от 100 до 250 А включительно, 1 шт. (27,5 кВ) составила 2 935 448,86 рублей (без НДС).

5. Откорректированы расходы на установку линейного разъединителя номинальным током от 100 до 250 А включительно, 1 шт (27,5 кВ) в связи с:

– применением сметных цен на строительные ресурсы, индексов к группам однородных строительных ресурсов и сметных цен на затраты труда работников в строительстве в соответствии с информацией, размещенной в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по состоянию на 4 квартал 2025 года для Кабардино-Балкарской Республики;

– исключением работ ГЭСН 33-04-016-02 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор», ГЭСН 33-04-016-05 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных

опор» и ГЭСН 33-04-003-01 «Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных» и материалов к этой работе ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные», ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Опоры железобетонные, объем до 1м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3», ФСБЦ 07.2.02.05-0021 «Траверсы металлические высоковольтные», ФСБЦ 07.2.07.13-0221 «Хомуты стальные» и ФСБЦ 08.3.04.02-0063 «Прокат стальной горячекатаный круглы, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 5-12 мм» в связи учетом данных работ и материалов при определении расходов на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км;

– исключением работы ГЭСНм 08-02-177-01 «Указатель местоположения трассы кабелей, проложенных в земле» и материала ФСБЦ 22.2.02.23-0303 «Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм» в связи с отсутствием обоснования в необходимости осуществления данной работы и монтажа данного материала при установке линейного разъединителя;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 78 565,87 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий на установку линейного разъединителя номинальным током от 100 до 250 А, 27,5 кВ составила 344 805,79 рублей (без НДС).

В соответствии с вышеизложенным, правлению Комитета предлагается утвердить стандартизированные тарифные ставки в следующем размере:

2.3.2.3.1.1	$C_{2.3.2.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	8 982 470,06 рублей/км
3.1.2.1.1.1	$C_{3.1.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3 363 286,84 рублей/км
3.6.2.1.1.1	$C_{3.6.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	13 890 577,28 рублей/км
4.1.2	$C_{4.1.2}^{27,5 \text{ кВ}}$	реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно	2 935 448,86 рублей/шт
4.2.2	$C_{4.2.2}^{27,5 \text{ кВ}}$	линейные разъединители номинальным током от 100 до 250 А включительно	344 805,79 рублей/шт

Письмом от 30.01.2026 № 1502/26-и-ЖДЭ Желдорэнерго рассмотрев материалы к заседанию правления Комитета, в связи с подготовкой особого мнения по причине снижения размера заявленных стандартизированных тарифных ставок, просило рассмотреть возможность переноса заседания правления Комитета на более поздний срок.

В связи с вышеизложенным, председателем правления Комитета Макуашевым А.А. был объявлен перерыв до 15 часов 00 минут 03.02.2026.

Желдорэнерго письмом от 03.02.2026 № 1664/26-и ЖДЭ направлено особое мнение, согласно которому выражено несогласие с заменой/исключением нижеперечисленных позиций соответствующих локальных сметных расчетов:

– заменой материала ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Стойки для опор контактной сети железобетонные, СС, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 (опоры железобетонные)» на предусмотренный ГЭСН 33-04-003-04 «Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с

тросостойкой» материал с шифром 05.1.02.07 «Стойка железобетонная вибрированная для опор» (ФСБЦ 05.1.02.07-0026 «Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог»);

- заменой материала ФСБЦ 22.2.01.08-0001 «Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП» на материал ФСБЦ 22.2.01.03-1026 «Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР»;

- заменой работы ГЭСНм 08-01-015-01 «Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ» на работу ГЭСН 33-04-018-01 «Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника»;

- исключением работы ГЭСН 33-03-010-01 «Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ» и материала ФСБЦ 22.2.02.24-0014 «Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного конусообразного овального типа, длина 630 мм, ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота устройства 545 мм»;

- исключение работы ГЭСНп 01-12-021-04 «Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ».

Также Желдорэнерго указывает, что стоимость реклоузера определена с учетом анализа цен на материалы и оборудование (рыночных цен) в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

Эксперты Комитета, в ходе объявленного перерыва, с учетом полученной информации от Желдорэнерго о проведении соответствующих работ при фактическом выполнении технологического присоединения, а именно в части работ по монтажу разрядника, установке птицезащитных устройств (и самого устройства защиты птиц) и проведения испытаний элементов ограничителей перенапряжения, учли соответствующие расходы при определении расходов на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км.

В части замены стойки для опор контактной сети на стойку железобетонную вибрированную, эксперты Комитета пояснили, что Желдорэнерго не представлено обоснование замены материала (стойки), предусмотренного соответствующим ГЭСН, на иной материал (стойку). Более того, соответствующее обоснование в заявлениях Желдорэнерго от 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ, а также позиция Желдорэнерго с обоснованием по результатам рассмотрения материалов к заседанию правления Комитета от 22.12.2025, не были представлены в адрес Комитета в ходе аналогичной корректировки, произведенной экспертами Комитета, по аналогичной стандартизированной тарифной ставке, утвержденной на заседании правления Комитета от 22.12.2025.

В части замены изолятора линейного подвесного полимерного ЛК 70/220-И-4 ГП на изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР эксперты Комитета поясняют, что аналогично, как и при рассмотрении заявления Желдорэнерго 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ, указанная замена была произведена, в связи с уровнем напряжения линии электропередач, планируемой к строительству согласно техническим условиям. Согласно техническим условиям № 82379-12-25/С-КАВ будет осуществлено строительство линии электропередачи напряжением 27,5 кВ, при этом в соответствии с техническими характеристиками изолятора линейного подвесного полимерного ЛК 70/220-И-4 ГП номинальное рабочее напряжение составляет 220 кВ, что является избыточным для технологического присоединения устройств Заявителя. Номинальное рабочее напряжение изолятора линейного подвесного тарельчатого ПС 70ЕР согласно техническим характеристикам составляет 40 кВ, что соответствует техническим условиям и принципам экономической обоснованности учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) расходов и соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации.

В части определения стоимости реклоузера, эксперты Комитета пояснили, что в Предписании № СП/80104/23 ФАС России отмечает, что в целях соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации органами регулирования не должны приниматься в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. По результатам проведенного экспертами

Комитета анализа цен на материалы и оборудование в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, стоимость реклоузера сложилась ниже заявленной Желдорэнерго, в связи с чем была учтена при определении расходов на установку реклоузера номинальным током от 100 до 250 А включительно, 1 шт. (27,5 кВ).

С учетом проведенных в ходе объявленного перерыва корректировок, сумма корректировки по стандартизированной тарифной ставке по строительству воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км составила «минус» 3 114 289,06 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км составила 10 345 624,95 рублей (без НДС).

В соответствии с вышеизложенным, правлению Комитета предлагается утвердить стандартизированную тарифную ставку в следующем размере:

2.3.2.3.1.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.1.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	10 345 624,95 рублей/км
-------------	--	---	----------------------------

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» проголосовал «против» данного вопроса в связи с тем, что проектом решения предусматривается утверждение, в том числе, стандартизированных тарифных ставок, которые были установлены решением правления Комитета, принятым ранее, при этом представитель Ассоциации «НП Совет рынка» голосовала «против» принятия данного решения.

Стандартизированная тарифная ставка по строительству воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные рассматривалась на заседании правления Комитета 22.12.2025 в рамках внесения изменения в приказ Комитета от 29.11.2024 № 184, который с 01.01.2026 приказом Комитета от 26.11.2025 № 187 признан утратившим силу.

Выступили: Макушев А.А.

Заслушав доклад по основным показателям расчета стандартизированных ставок для территориальных сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 26 ноября 2025 года № 187».

Согласно листу голосования:

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – 1;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.